

REPORTE DE VALORES PARAMETROS

Del 01/01/2017 Al 31/03/2017

Equipo:	Caldera No.1	Capacidad:	195.00 klb/h
Tipo Equipo:	Caldera		
Empresa:	ORAZUL ENERGY	Serie:	
Descripción:	Caldera acuotubular		

Observaciones:

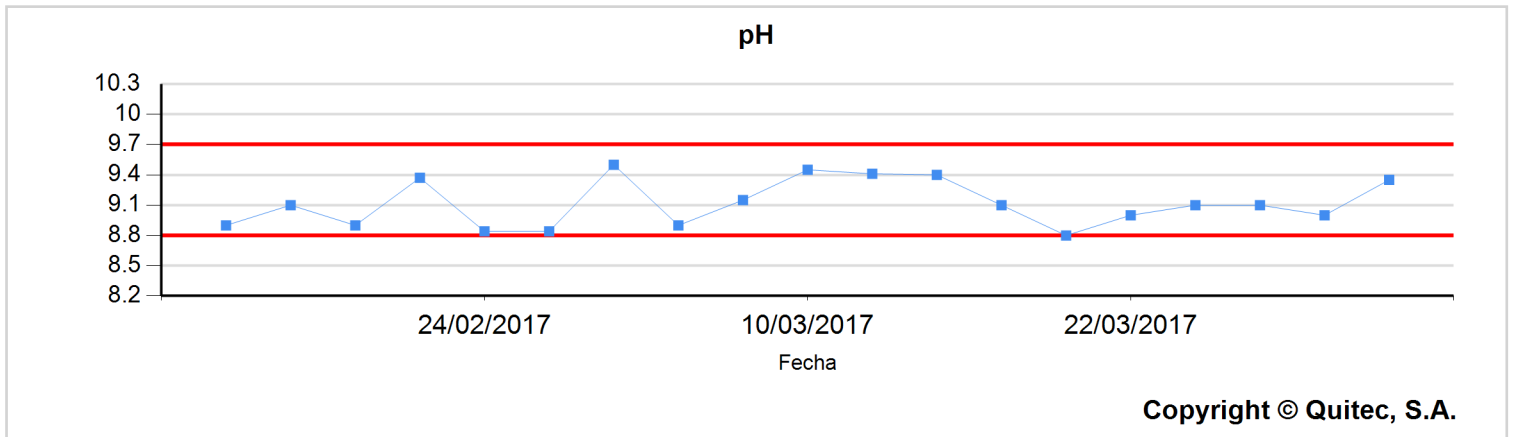
PARAMETRO: pH

 Valor Máximo: **9.7**

 Porcentaje arriba del Máximo: **0.00 %**

 Valor Mínimo: **8.8**

 Porcentaje abajo del Mínimo: **0 %**

 Porcentaje dentro del Rango: **100 %**


No.	Unidad	Fecha	Hora	Valor
1		15/02/2017	09:14	8.90
2		17/02/2017	09:15	9.10
3		20/02/2017	13:16	8.90
4		22/02/2017	11:15	9.37
5		24/02/2017	08:14	8.84
6		27/02/2017	08:17	8.84
7		01/03/2017	11:14	9.50
8		06/03/2017	13:15	8.90
9		08/03/2017	12:16	9.15

REPORTE DE VALORES PARAMETROS

Del 01/01/2017 Al 31/03/2017

10		10/03/2017	13:16	9.45
11		13/03/2017	13:16	9.41
12		15/03/2017	11:15	9.40
13		17/03/2017	12:15	9.10
14		20/03/2017	13:17	8.80
15		22/03/2017	10:15	9.00
16		24/03/2017	12:16	9.10
17		27/03/2017	12:15	9.10
18		29/03/2017	10:14	9.00
19		31/03/2017	11:15	9.35